


## Задание на проектирование фундамента для котлов КВ-ГМ-11,63; 23,26; 35-150

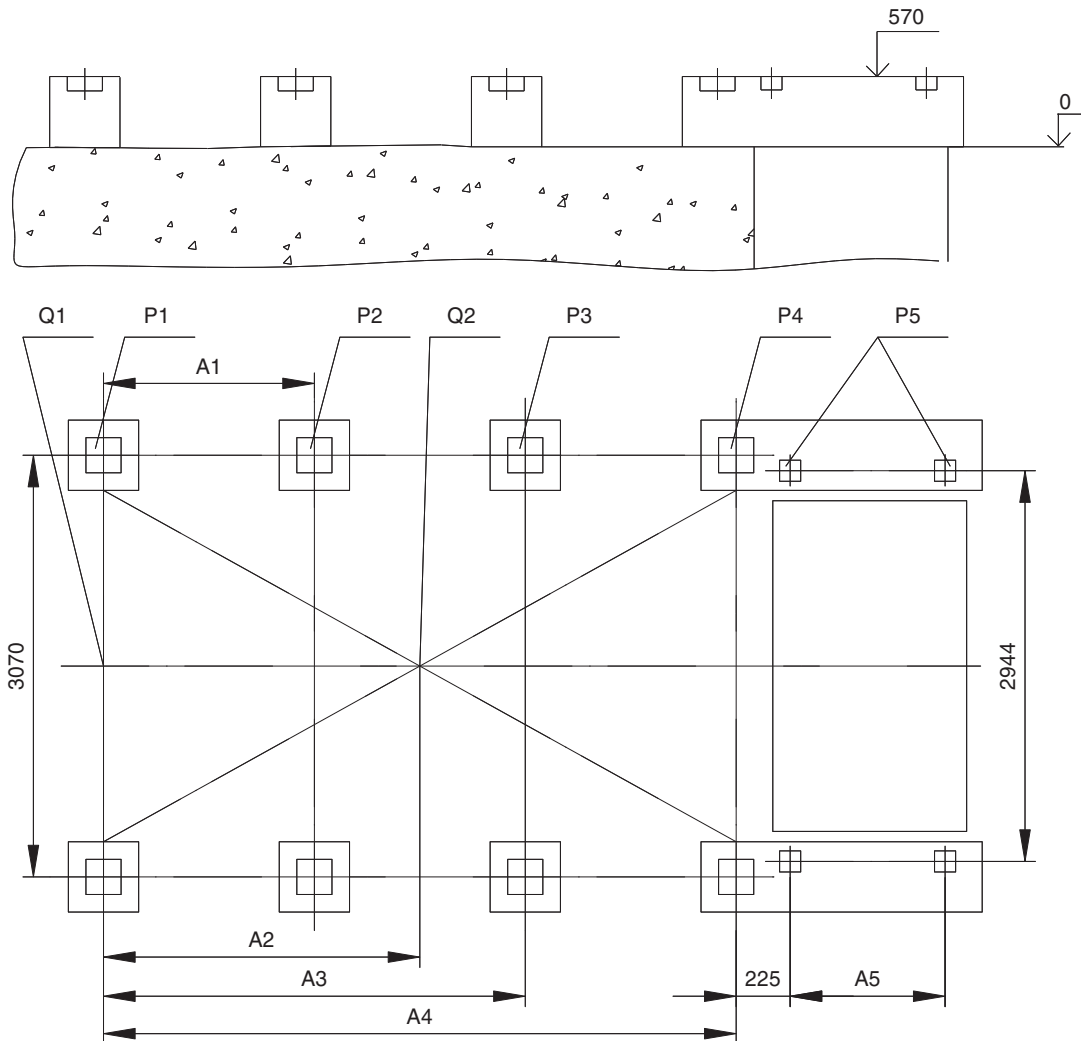

1. Буквой "P" обозначены сосредоточенные нагрузки, буквой "Q" - равномерно распределенные нагрузки.
2. Расчет фундаментов, уточнение их размеров, выбор закладных деталей под опоры котла и рамы, устройство приямка и фундаменты под стойки площадок и лестниц выполняет проектирующая организация.

Наименование параметра	Тип котла		
	КВ-ГМ-11,63-150	КВ-ГМ-23,26-150	КВ-ГМ-35-150
Нагрузка от обмуровки фронтальной стенки, Q1, т.с.	5,6	5,6	5,6
Нагрузка от обмуровки пода топки, Q2, т.с.	17	27,5	36,5
Нагрузка от передней части топочного блока, горелки и короба воздушного, P1, т.с.	2,5	3,5	3,2
Нагрузка от второй части топочного блока, P2, т.с.	2,2	3,1	2,8
Нагрузка от третьей части топочного блока, P3, т.с.			2,8
Нагрузка от задней части топочного блока, P4, т.с.	2,7	3,7	3,4
Нагрузка от конвективного блока, P4, т.с.	5,5	7,0	8,9
A1	2347	2760	2600
A2	1999	3270	3850
A3	----	----	5800
A4	4067	6420	7798
A5	768	1536	2176