
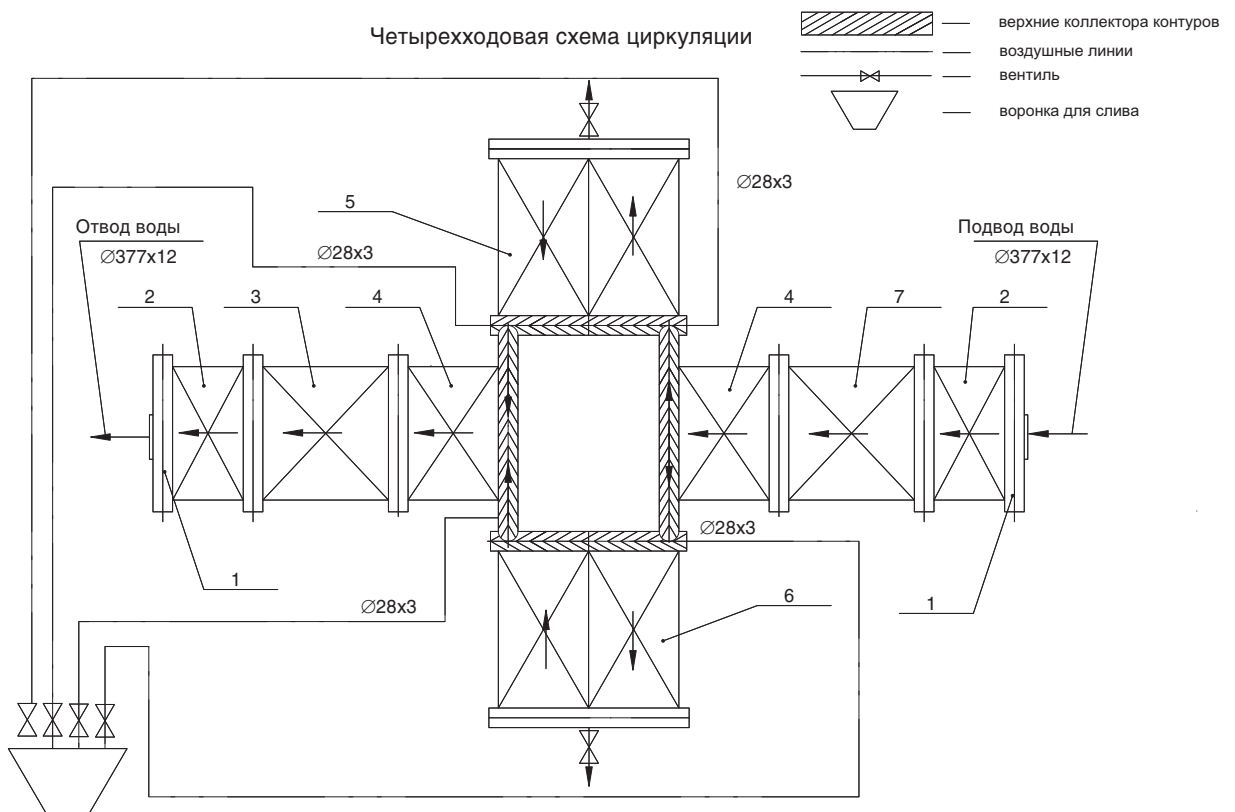


Схема циркуляции котлов КВ-ГМ-58,2-150(ПТВМ-50) и КВ-ГМ-69,8-150(ПТВМ-60)

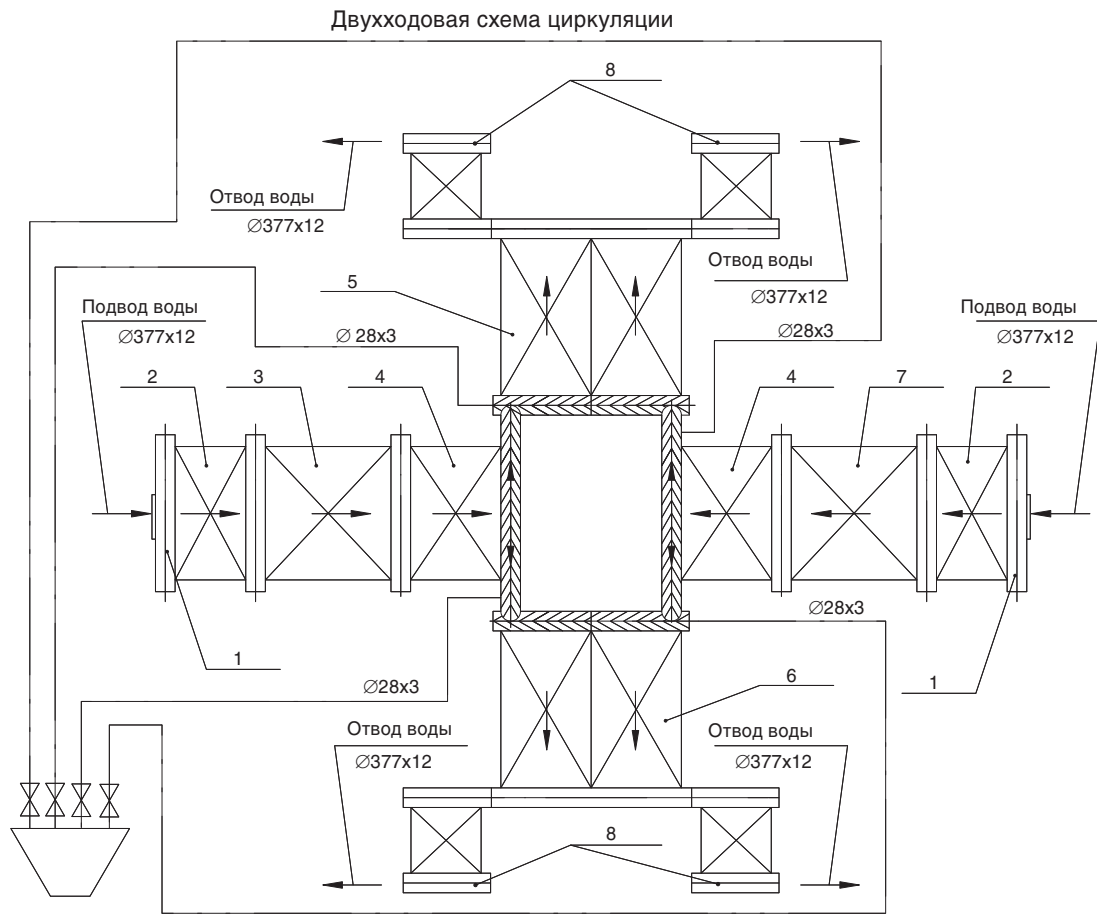

1. Коллектор подводящий и отводящий Ø273x3
2. Питательные трубы Ø83x3,5 кол-во 14
3. Экран фронтной 64 трубы Ø60x3
4. Конвективная часть - 6 пакетов из труб Ø28x3

5. Экран боковой левой 66 труб Ø60x3
6. Экран боковой правой 66 труб Ø60x3
7. Экран задний 64 трубы Ø60x3
8. Коллектора отводящие Ø273x10