
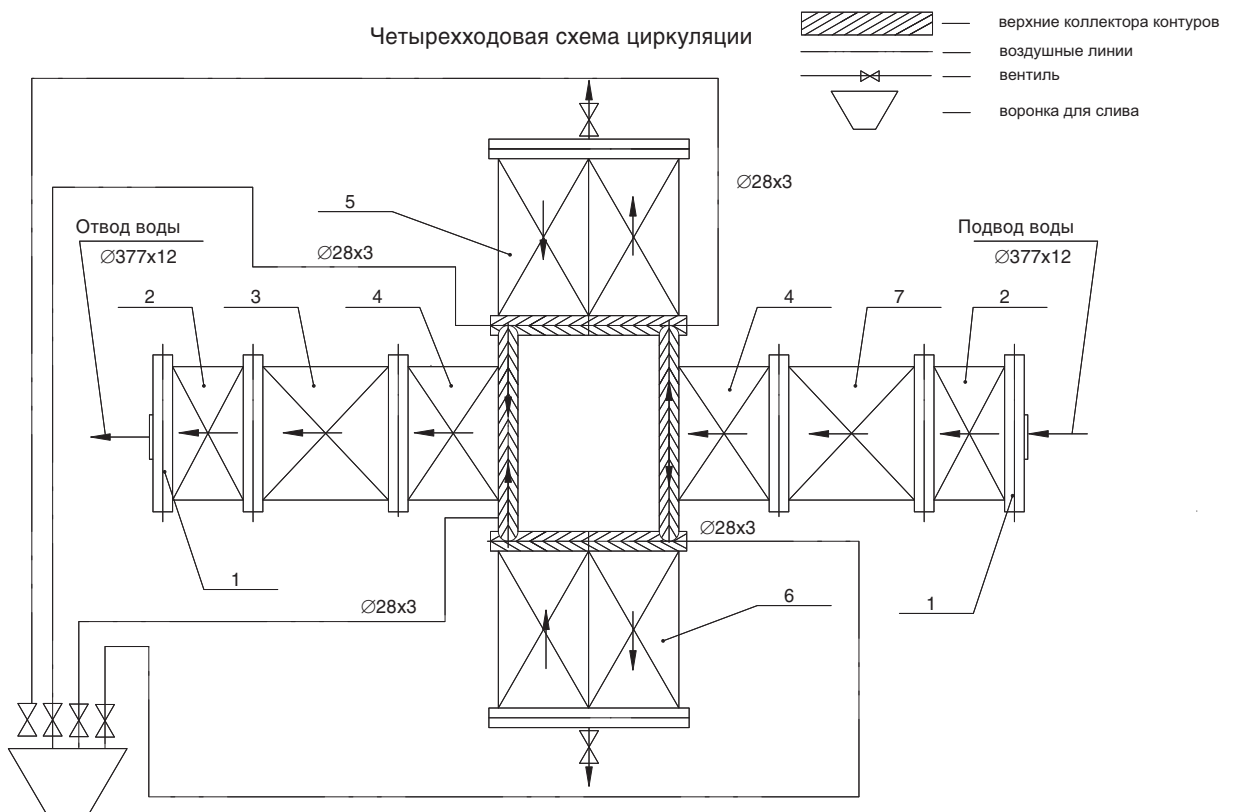


Схема циркуляции котлов КВ-ГМ-58,2-150(ПТВМ-50) и КВ-ГМ-69,8-150(ПТВМ-60)

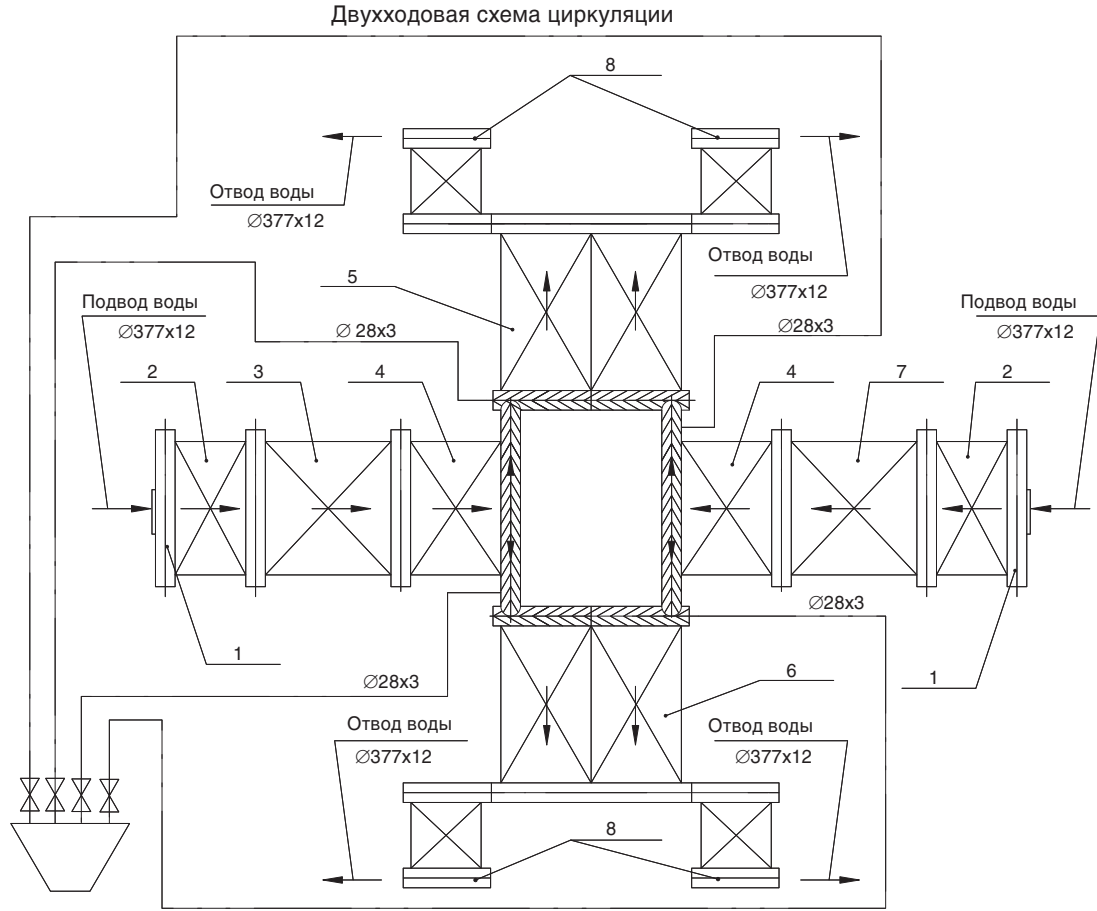

1. Коллектор подводящий и отводящий $\varnothing 273 \times 3$
2. Питательные трубы $\varnothing 83 \times 3,5$ кол-во 14
3. Экран фронтной 64 трубы $\varnothing 60 \times 3$
4. Конвективная часть - 6 пакетов из труб $\varnothing 28 \times 3$

5. Экран боковой левой 66 труб $\varnothing 60 \times 3$
6. Экран боковой правой 66 труб $\varnothing 60 \times 3$
7. Экран задний 64 трубы $\varnothing 60 \times 3$
8. Коллектора отводящие $\varnothing 273 \times 10$